

MODELLO/APPLIANCE : DE220 ECO

OGGETTO: KIT Ventilatore codice 7348013400

SUBJECT: KIT Ventilator code 7348013400


MARZO 2006

Il codici 5148002800 e 5148007000 ventilatori con la cella di hall non possono più essere forniti a causa della non reperibilità. Quindi, nella necessità di dover sostituire i ventilatori in oggetto, vi sarà fornito il KIT a codice 7348013400 che comprende il ventilatore a codice 5148006900 sprovvisto della cella di hall e un cavetto di connessione a codice 5048021200 per bypassare la cella di hall. Tale cavetto andrà saldato sulla scheda elettronica, seguendo la procedura qui sotto.

We inform you that the codes 5148002800 and 5148007000 ( motor with Hall sensor ) are not available any longer. So, if you have to change it, ordering the same code, you will get the Kit with code 7348013400 . That is made of the motor with code 5148006900 ( with out hall sensr ) plus a cable (code 5048021200 ) that you will use to bypass the hall sensor on the board. This cable as to be soldered to the board following the instructions below.


1. Saldare il puntale del cavetto sul secondario del trasformatore

Solder the cable to the secondary of the trasformer

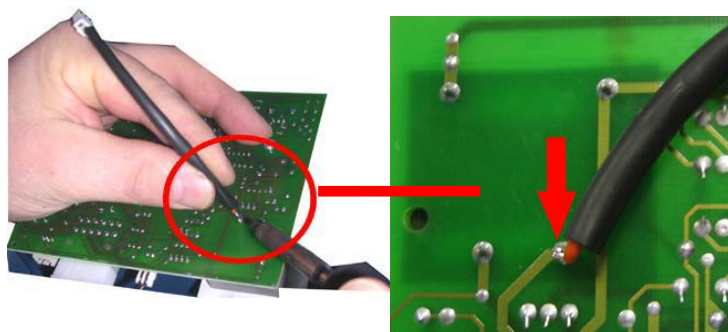

2. Inserire il connettore del cavetto nella scheda, nella posizione P3

Connect the cable to the P3 connector of the board

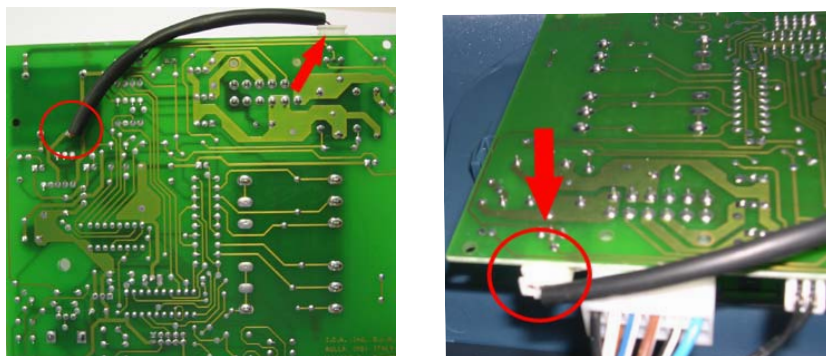

3. Montare il ventilatore 5148006900 collegando solo il connettore alimentazione

Assemble motor 5148006900 connecting only the supply cable

