


Ma configuration est la suivante : on voit clairement que le circuit radiateur est relié directement au corps de chauffe sans bénéficier de la multi vanne et de la régulation, dédiées à l'UPEC (eau chaude Sanitaire) et au plancher chauffant.

CIRCUIT RADIATEURS + PLANCHER CHAUFFANT



L'entrée et le retour circuit radiateur se font derrière le corps de chauffe (endroit diamétralement opposé à cette vue), sans aucune régulation. C'est donc bien un défaut de conception.

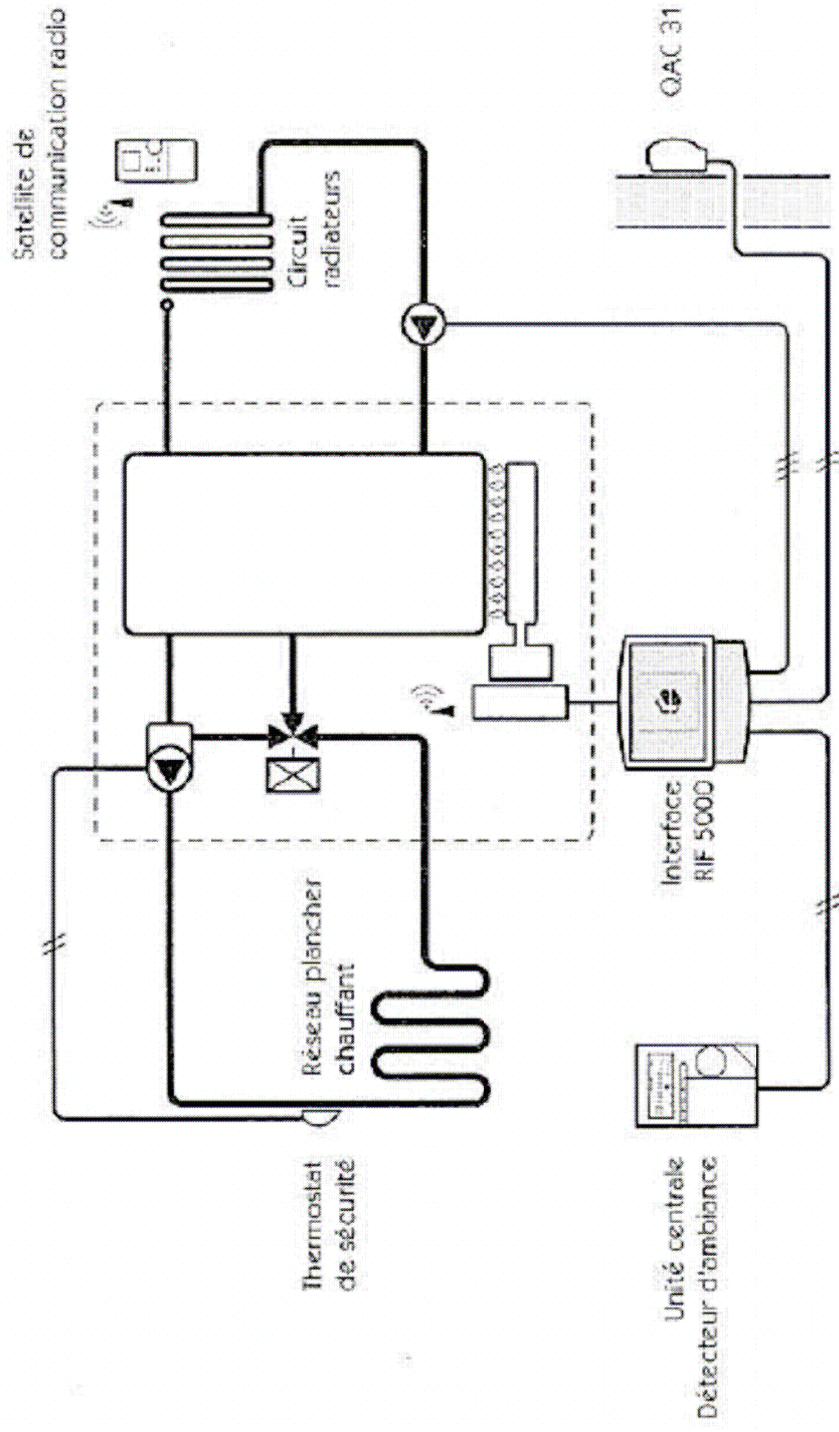