



pacirc4.skd

Chaque départ est thermostaté en tout ou rien dont la commande M/A se fait par les thermostats pièce par pièce

Chaque retour est équipé d'un limiteur de pression

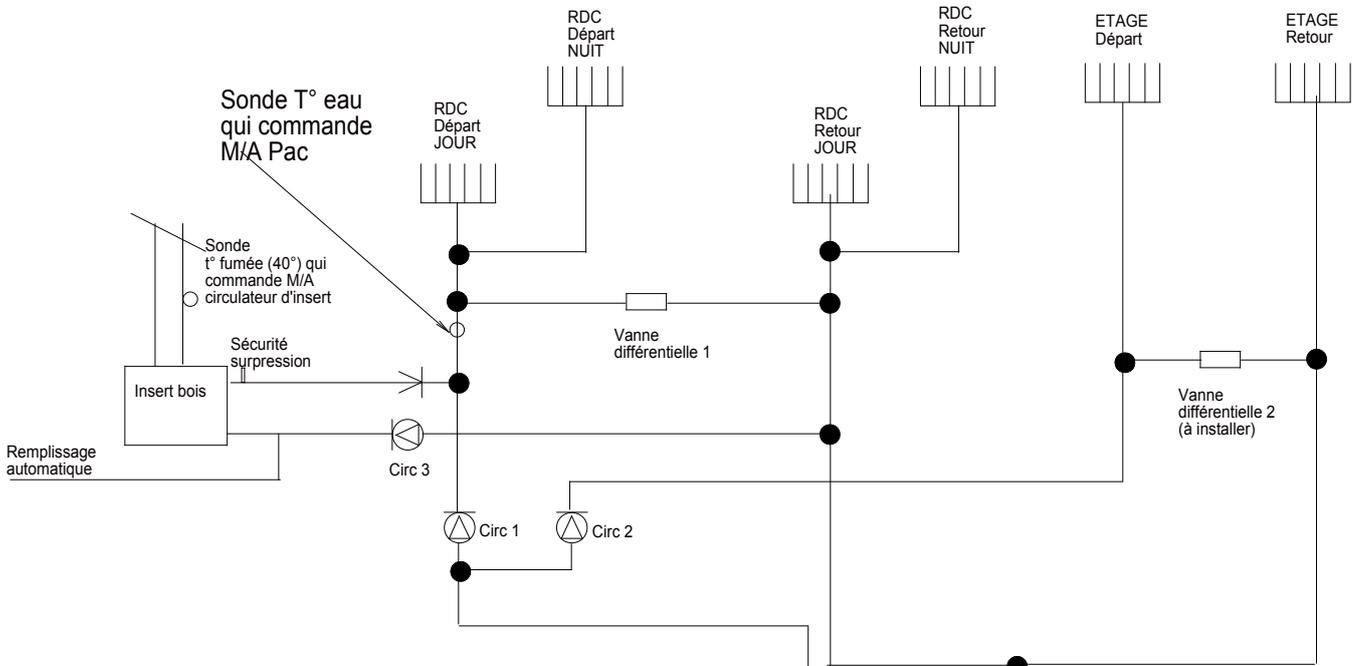

Section opératoire de LP Cooling

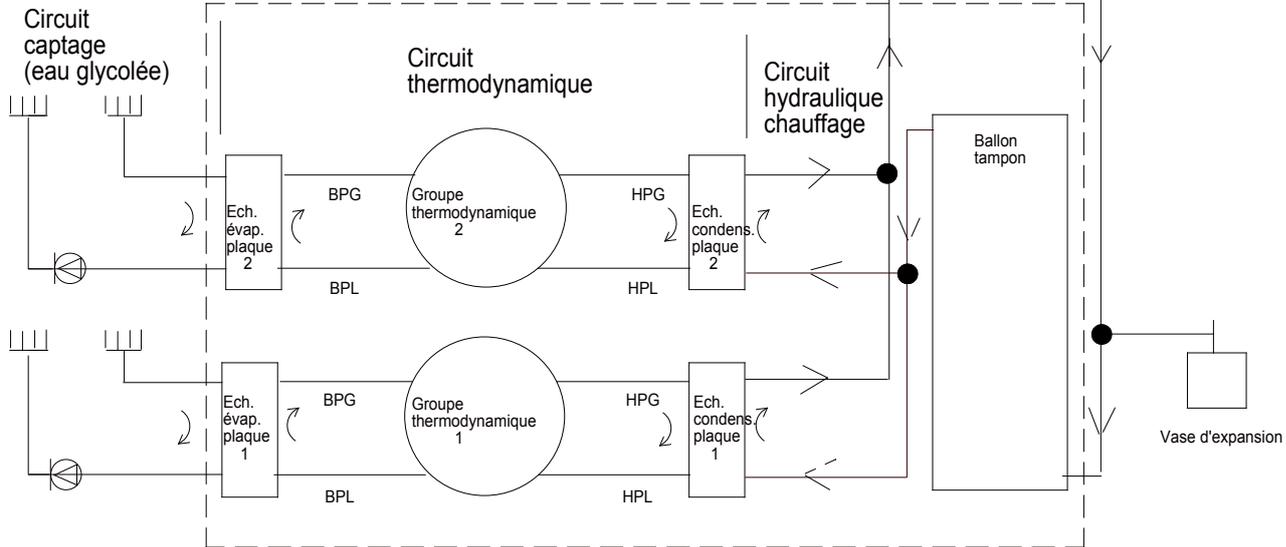

BPG = Basse pression Gaz
BPL = Basse pression Liquide

HPG = Haute pression Gaz
HPL = Haute pression Liquide

Circulateur avec anti retour

anti-retour