



Règles d'implantation des terminaux pour chaudières gaz étanches


A Ouvrant



B Entrée d'air




C Distance au dessus du sol

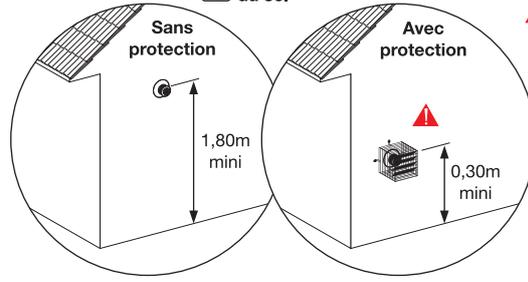


⚠ Les évacuations débouchant directement sur une voie de circulation extérieure doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur.


D Dessous de balcon et Dessous de bord de toit

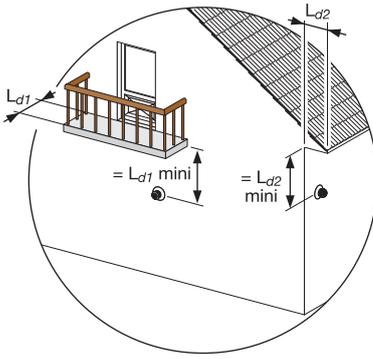



E Ouvrant



F Entrée d'air





G

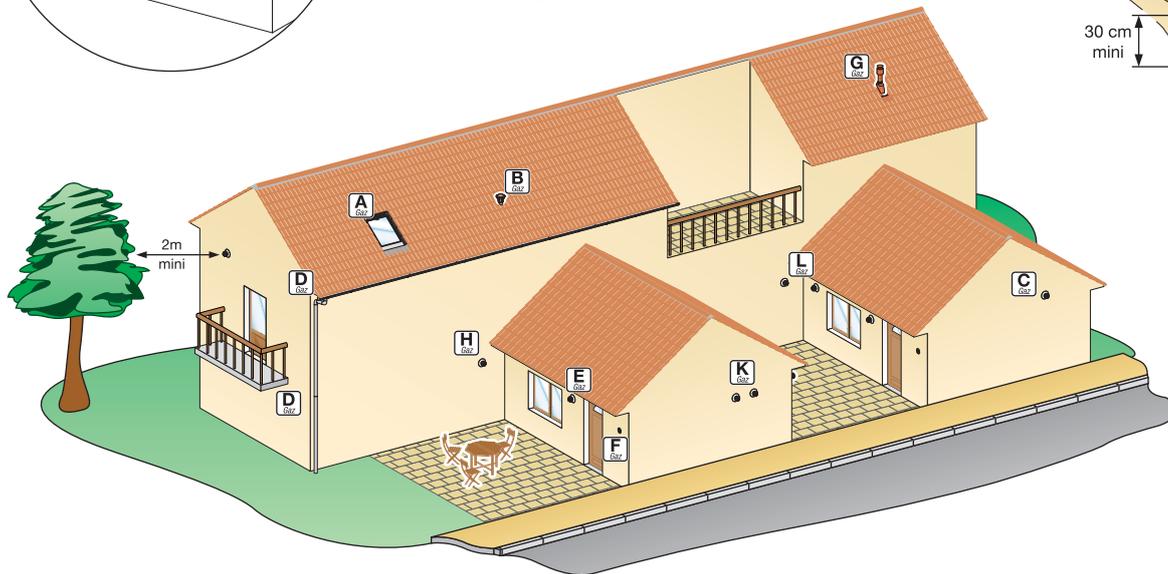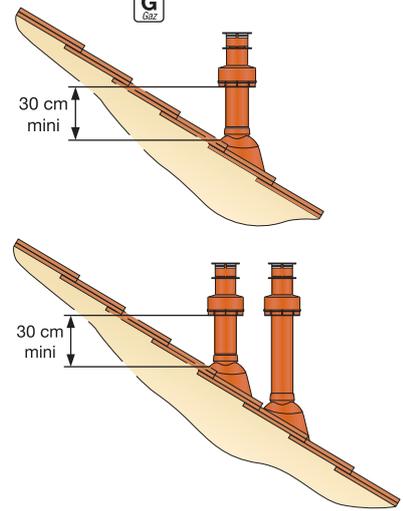

H Murs en angle rentrant


Sans ouvrant

Avec ouvrant

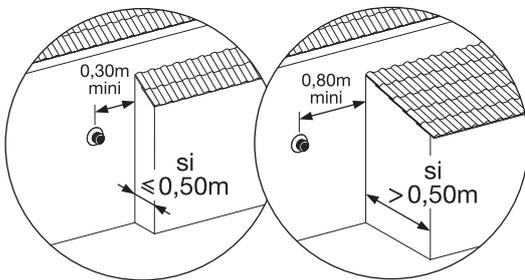

Avec déflecteur L_h mini 0,15m
Sans déflecteur 1m



K Deux sorties sur un même mur



L Deux sorties de part et d'autre d'un mur à 90°

Sans ouvrant

Avec ouvrant



⚠ Les deux sorties doivent comporter des paniers de protection avec déflecteurs.