



OPTIONS / ANNEXES



Attention : Pour toute intervention électrique, mettre la chaudière hors tension. Toutes les cosses sont pourvues d'un système de verrouillage, il est indispensable de les prendre par leur protection plastique.

THERMOSTAT D'AMBIANCE

4-100

A - Action sur circulateur :

1 Principe


Comparant la température ambiante a une température de consigne, le thermostat agit par ouverture ou fermeture d'un contact en série avec le circulateur.

Il agit en complément du réglage manuel de la chaudière.


2 Contrôle

- Shunter le contact pour le mettre hors circuit.


• Schéma de principe -> 93.07

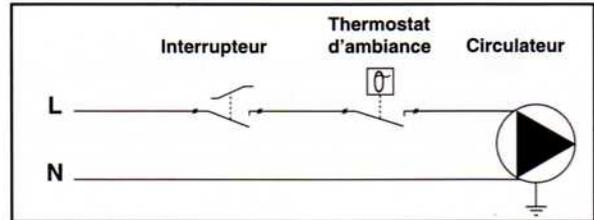

• Schéma de câblage -> 93.07

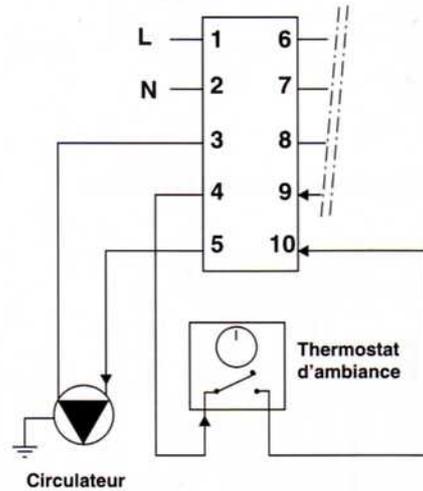

• Schéma de câblage 93.07 ->

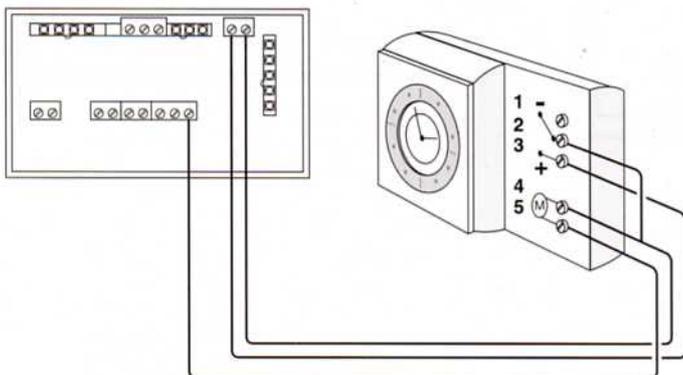

• Schéma de principe 93.07 ->

