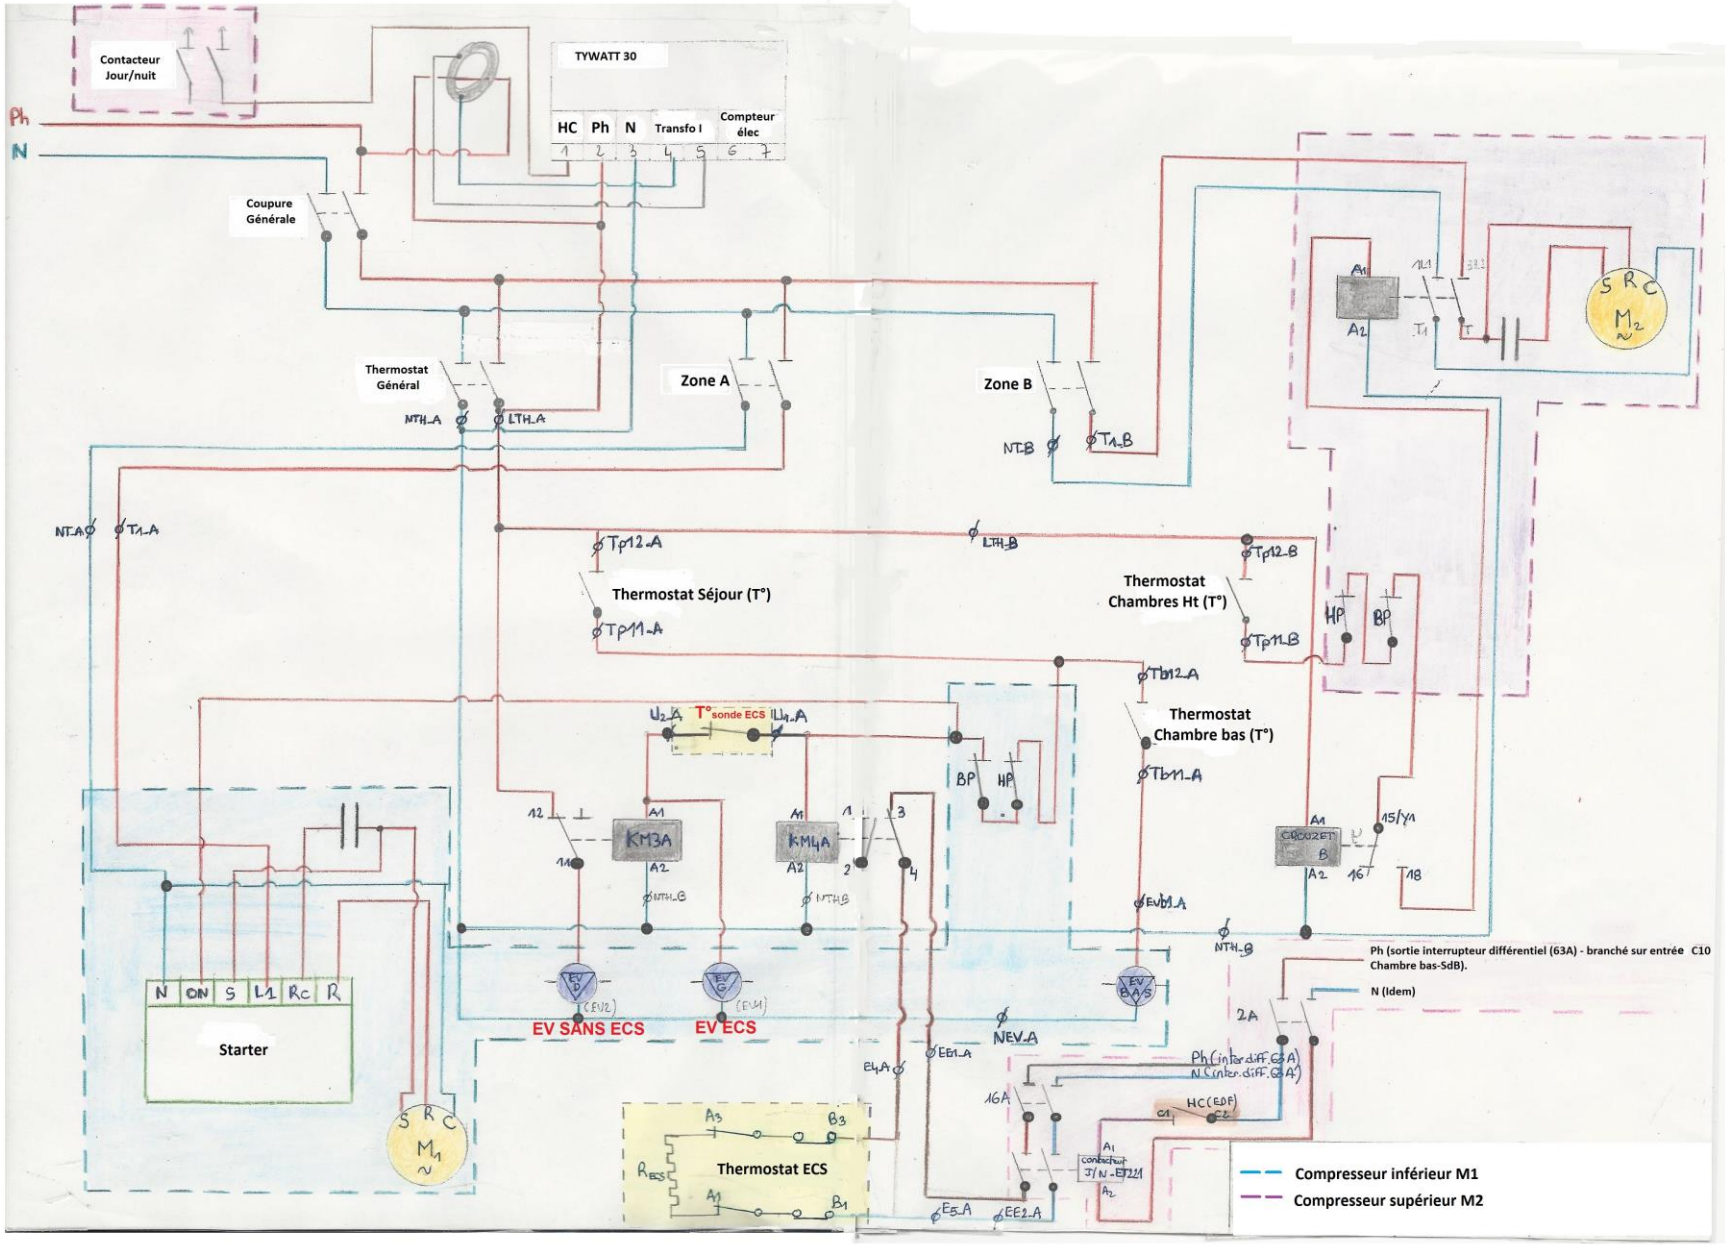
Contacteur Jour/nuit
TYWATT 30
HC Ph N Transfo I Compteur élec
1 2 3 4 5 6 7
Ph
N
Coupure Générale
Thermostat Général
NTH_A
LTH_A
Zone A
Zone B
NT_B
T1_B
NT_A
T1_A
Tp12_A
Thermostat Séjour (T°)
Tp11_A
LTH_B
Tp12_B
Thermostat Chambres Ht (T°)
Tp11_B
HP
BP
Tb12_A
Thermostat Chambre bas (T°)
Tb11_A
U2_A
T° sonde ECS
L1_A
KM3A
KM4A
NTH_B
EV1_A
EV SANS ECS
EV ECS
EV BAS
NEV_A
E1_A
E4_A
E5_A
E2_A
N ON S L1 Rc R
Starter
S R C
M1
M2
Thermostat ECS
R ECS
A3 B3 A1 B1
Ph (sortie interrupteur différentiel (63A) - branché sur entrée C10 Chambre bas-SdB).
N (Idem)
2A
16A
Ph (inter diff 63A)
N (inter diff 63A)
HC (EDF)
C1 C2
contacteur J/N - EB211
Compresseur inférieur M1
Compresseur supérieur M2