



Nettoyer le ballon d'eau chaude sanitaire

Remarque

La norme EN 806 prescrit un contrôle et (si nécessaire) un nettoyage du ballon au plus tard 2 ans après la mise en service, puis en fonction des besoins.

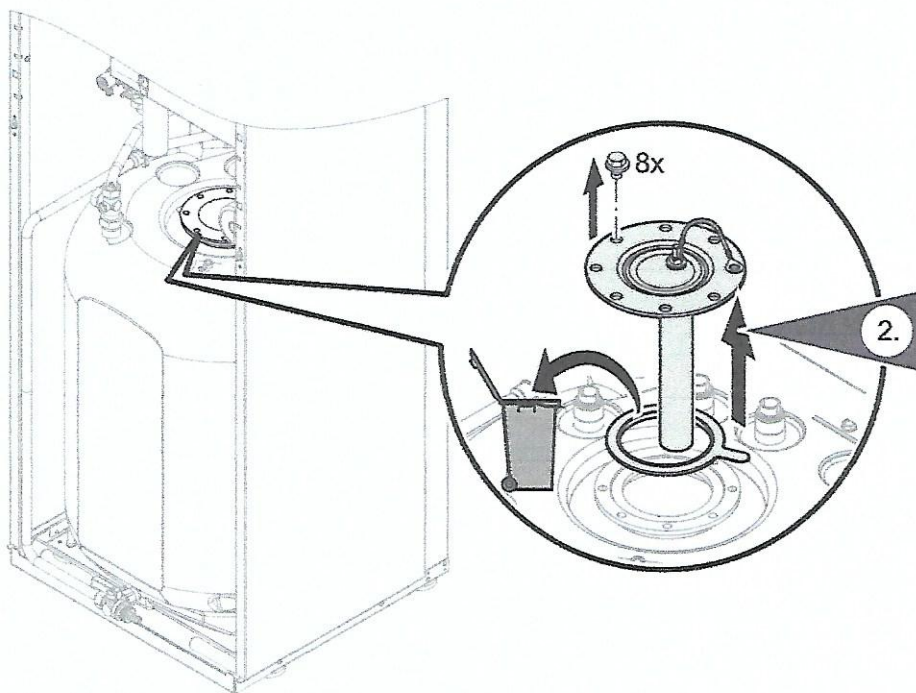


Fig. 44

1. Vidanger le ballon d'eau chaude sanitaire.
2. Démonter la trappe.
3. Séparer le ballon d'eau chaude sanitaire de la tuyauterie afin qu'aucune impureté ne puisse pénétrer dans la tuyauterie.
4. Eliminer les dépôts faiblement adhérents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
5. Eliminer les dépôts fortement adhérents, qui résistent au nettoyeur haute pression, à l'aide d'un produit de nettoyage chimique.
6. Rincer soigneusement le ballon d'eau chaude sanitaire après le nettoyage.



Attention

Pour le nettoyage intérieur, utiliser uniquement des outils de nettoyage en matériau synthétique.



Attention

Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'acide chlorhydrique.



Contrôler l'anode de protection au magnésium et la remplacer (si nécessaire)

Contrôler visuellement l'anode de protection au magnésium. Nous recommandons de remplacer l'anode de protection au magnésium si celle-ci présente un diamètre de 10 - 15 mm.