
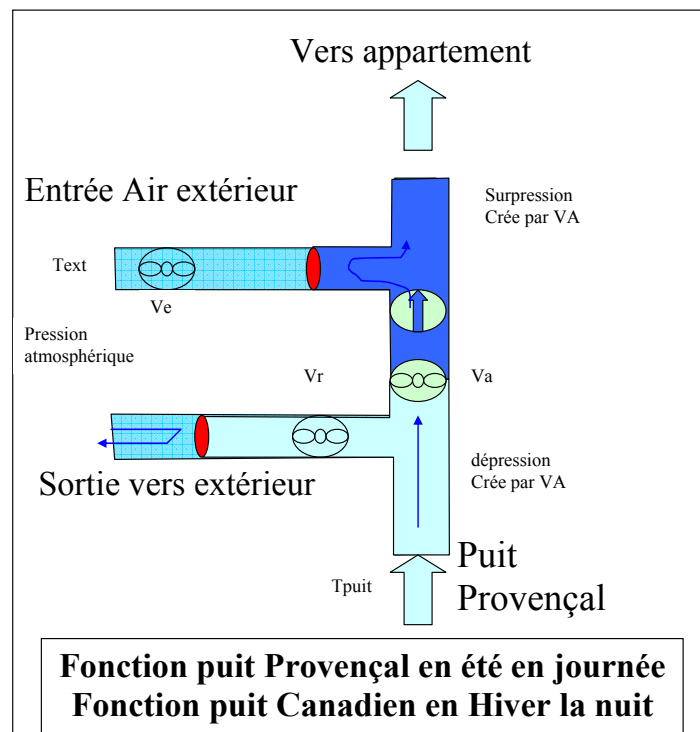


Légende

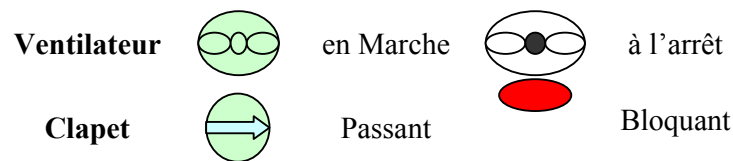


Quand $|Text - Tpuit| > 1^{\circ}C \Rightarrow$ Une impulsion doit faire changer un télérupteur de position.

Sur l'un des contacts du télérupteur, il y a l'alimentation de Va, sur l'autre celle de Vr et Vs...

La position de départ du télérupteur, est inversée en hiver et en été...

Les alimentations de Va, Ve, Vr peuvent être coupées, par un inter ou un programmeur, indépendant de la bascule du télérupteur... Si je résume, :

	Hiver		Été	
	Text > Tpuit	Text < Tpuit	Text > Tpuit	Text < Tpuit
Va	Stoppé	Tourne si alimenté	Tourne si alimenté	Stoppé
Vr	Tournent si alimentés	Stoppé	Stoppé	Tournent si alimentés
Ve				

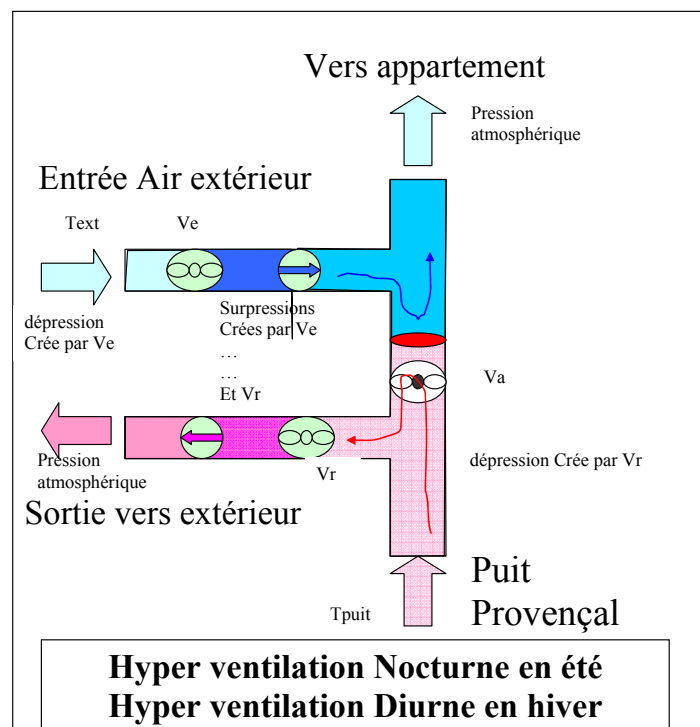

En été, l'air extérieur est plus frais que celui qui sort du puit provençal...

- 1- On prend l'air à l'extérieur
- 2- On utilise ce même air frais pour régénérer le puit provençal pour les heures chaudes du lendemain

En Hiver, quand l'air extérieur est plus chaud que celui qui sort du puit provençal...

- 1- On prend l'air à l'extérieur
- 2- On utilise ce même air moins froid pour régénérer le puit provençal pour les heures froides de la prochaine nuit.