



# Etage

mur extérieur bloc de coffrage isolant R 5 épaisseur mur 30cm  
 ouate de cellulose comble R10 épaisseur 48cm  
 laine de roche plancher intermédiaire R5 épaisseur poutrelle 40cm  
 laine de roche cloison porteuse garrage salle RDC R4 épaisseur 14cm  
 vitrage triple vitrage  
 taux de renouvellement air 0.4 à 0.6 volume air  
 caisson de distribution et gaine diam 80 comble sous ouate de cellulose

# RDC

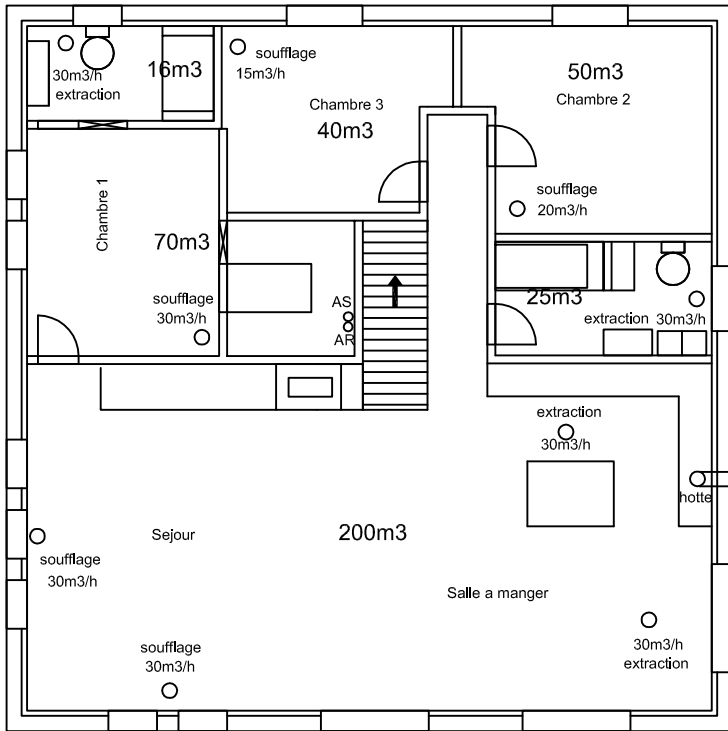

soufflage	extraction
30m <sup>3</sup> /h	30m <sup>3</sup> /h
30m <sup>3</sup> /h	30m <sup>3</sup> /h
30m <sup>3</sup> /h	30m <sup>3</sup> /h
15m <sup>3</sup> /h	30m <sup>3</sup> /h
20m <sup>3</sup> /h	30m <sup>3</sup> /h
15m <sup>3</sup> /h	
15m <sup>3</sup> /h	150m <sup>3</sup> /h
155m <sup>3</sup> /h	

