

A alim eau chaude sanitaire SANS boucle capacité ballon 50%

position vanne

- *1 ouvert
- *2 ouvert
- 3 fermer

Pompe arrêt

- 4 fermer
- 5 fermer
- 6 fermer

- *7 ouvert

alim eau chaude sanitaire SANS boucle capacité ballon 100%

position vanne

- *1 ouvert
- *2 ouvert
- 3 ouvert
- 4 fermer
- 5 ouvert
- 6 fermer
- *7 ouvert

Pompe marche


alim eau chaude sanitaire AVEC boucle capacité ballon 100%

position vanne

- *1 ouvert
- *2 ouvert
- 3 ouvert
- 4 fermer
- 5 fermer
- 6 ouvert
- *7 ouvert

Pompe marche

- 3 ouvert
- 4 fermer
- 5 fermer
- 6 ouvert
- *7 ouvert

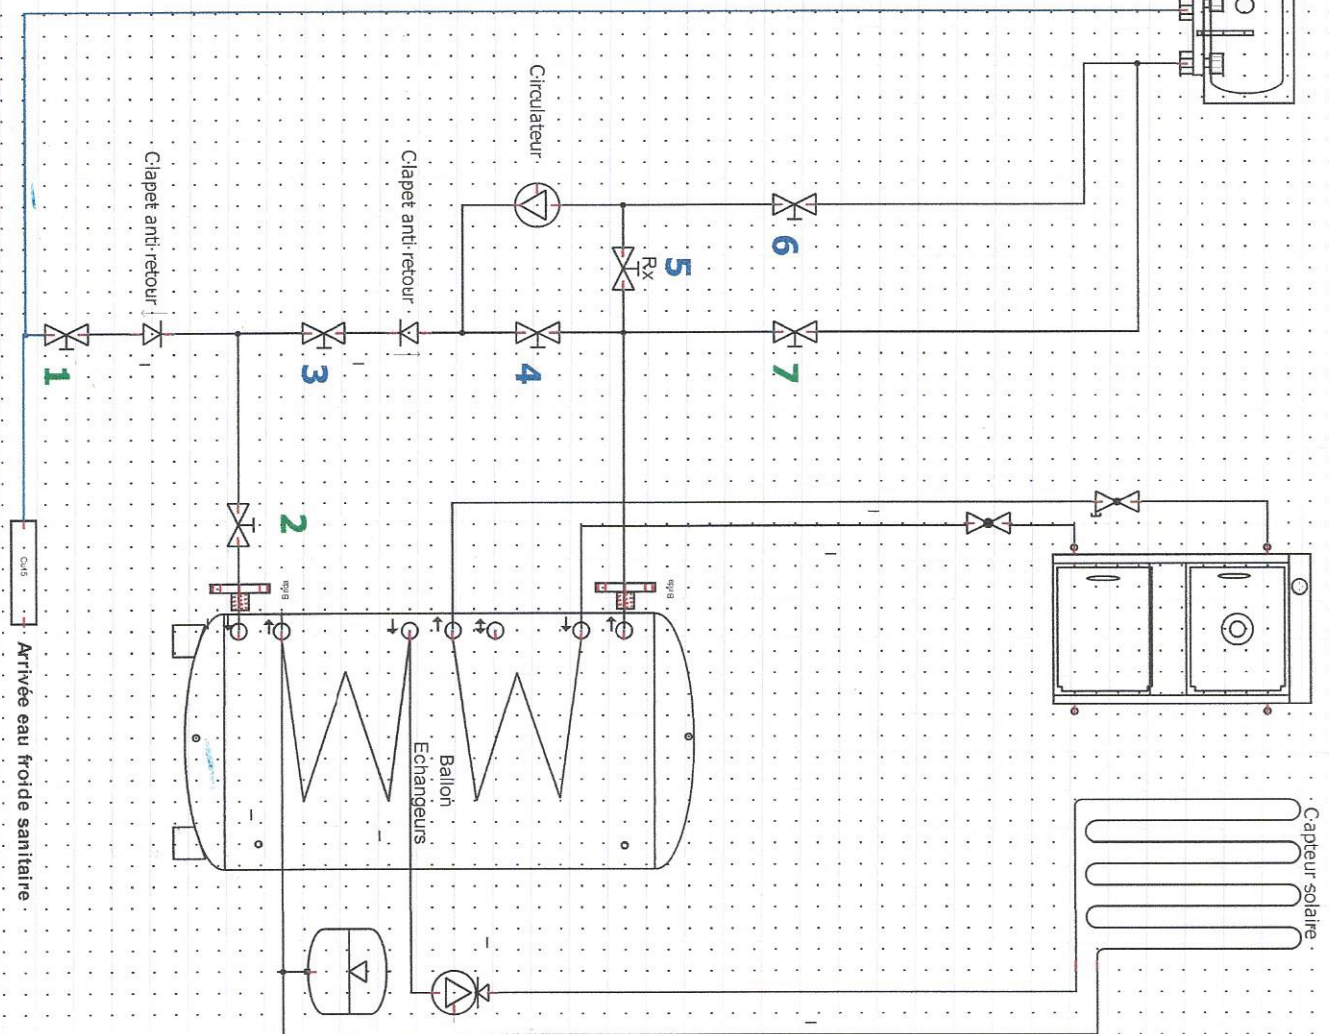

Author: _____
Date: _____