


Schéma 2 - Installation hydraulique avec ballon tampon chauffage

Fourniture:
-Module de chauffage
-Non fourni

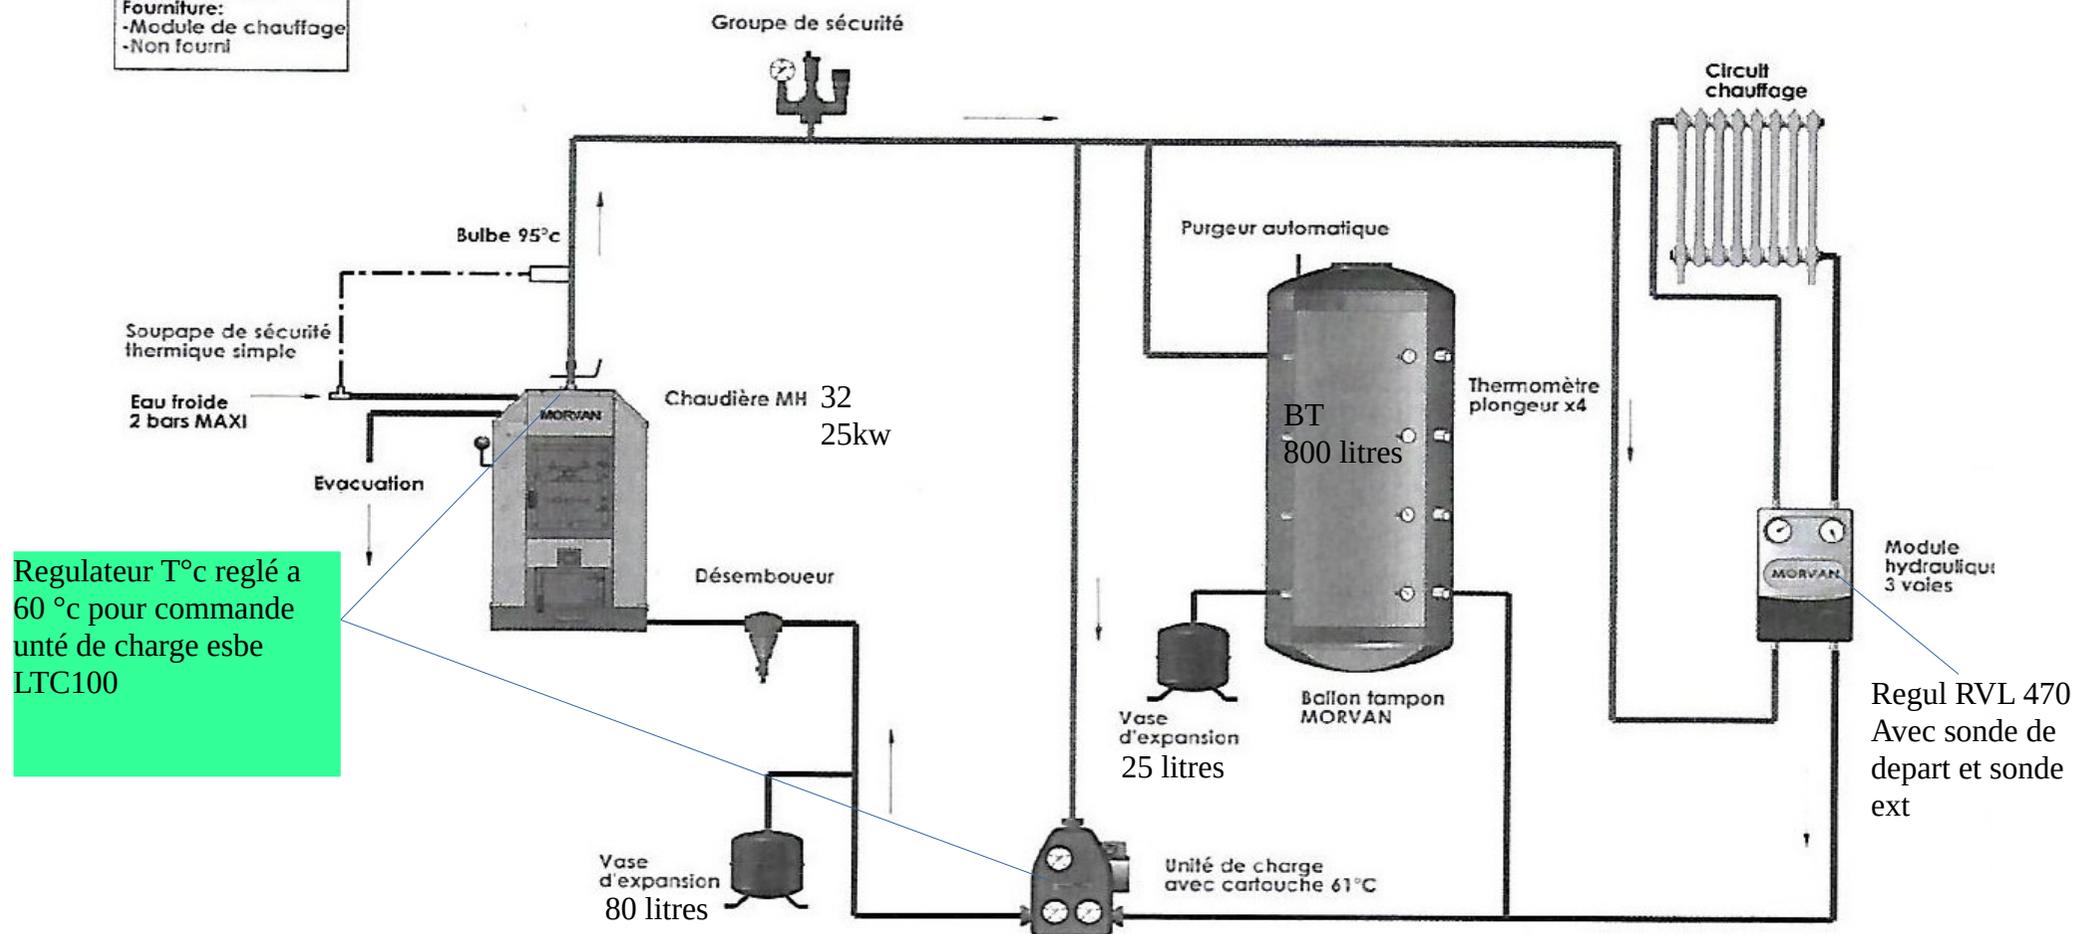

Regulateur T°C réglé à 60 °C pour commande unité de charge esbe LTC100