


12. SCHEMA HYDRAULIQUE DE RACCORDEMENT

Il est obligatoire de raccorder la chaudière Vosgienne CK avec l'ensemble des accessoires conformément au schéma ci-dessous :

- un groupe de sécurité chaudière comprenant manomètre, dégazeur et soupape de sécurité
- un modérateur de tirage sur le conduit de raccordement à la cheminée
- un kit hydraulique de recyclage
- un ou plusieurs ballons d'hydro-accumulation BT équipés de 3 à 4 thermomètres
- un kit sanitaire pour les modèles de ballons BT BE et BT BES
- une vanne 3 voies motorisée.

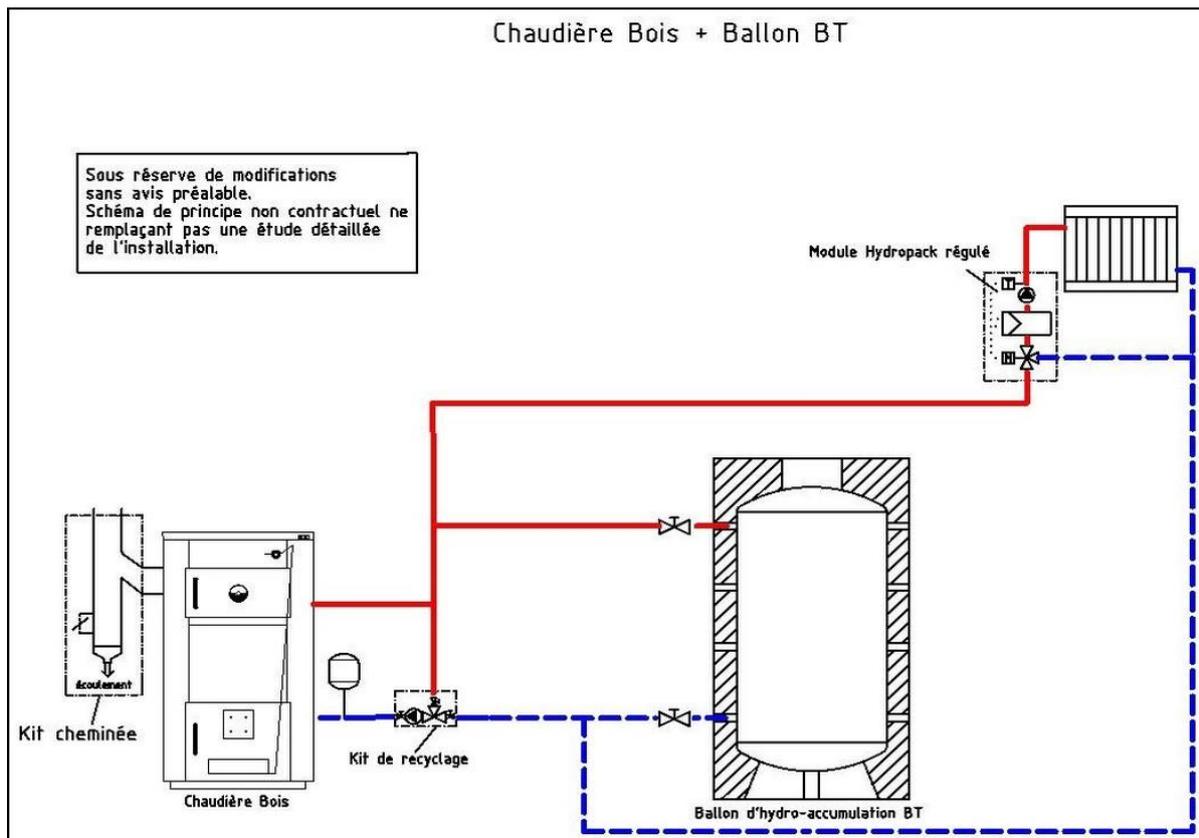

Ceci est un exemple de montage. Il a pour avantage de pouvoir desservir votre habitation en priorité et de ne stocker dans le ballon que le surplus d'énergie. Celle-ci servira à chauffer votre logement une fois la chaudière éteinte.

Ce montage répond à une majorité des cas de figure mais votre installateur peut vous proposer d'autres montages plus adaptés à vos besoins.