


Département	34 - Herault
Ville	La Tour-sur-Orb
Altitude (m)	221 m

Température ambiante souhaitée (Hiver)	21 °C
Zone 1	
Surface (m2)	143 m ²
Hauteur sous plafond (m)	2.5 m
Type d'émetteurs	Plancher chauffant / rafraîchissant
Température de départ (°C)	30 °C

- Nombre d'heures PAC seule
- Puissance fournie par la PAC seule (kW)
- Puissance nécessaire (kW)


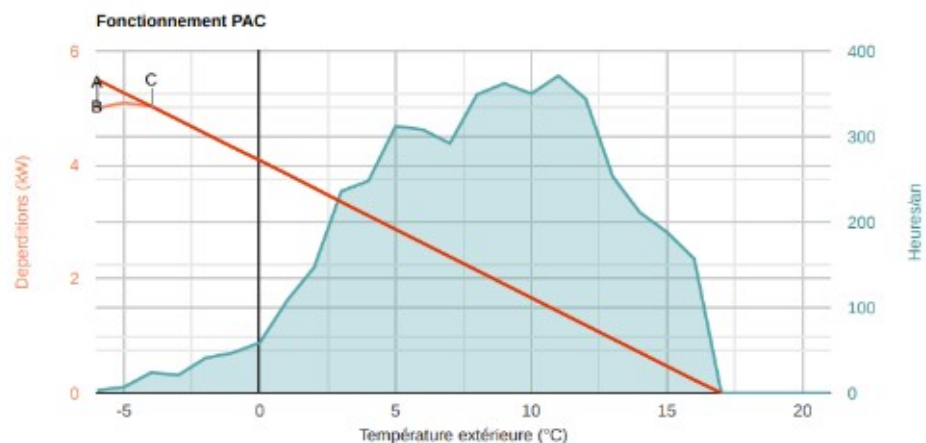


Puissance calorifique à Tbase (W) (A)	5000
Déperditions estimées (W) (B)	5502
Température de base (°C)	-6
Point de bivalence installation (°C) (C)	-4
Appoint électrique chauffage de série (kW)	3
Appoint électrique chauffage requis (kW)	1.61
Taux de couverture thermodynamique annuel (%)	100
Consommations estimées annuelles appoint Chauffage (€)	263

Déperditions estimées de l'habitat**

Température extérieure de base (°C)	-6 °C
Déperditions (W)	5502 W
Puissance calorifique demandée (W)	6602 W

Estimatif** des consommations (Wh, €)

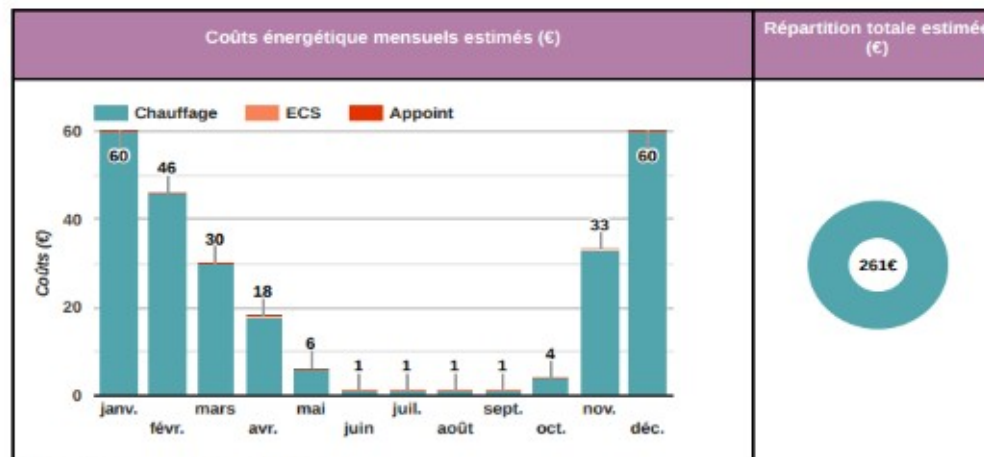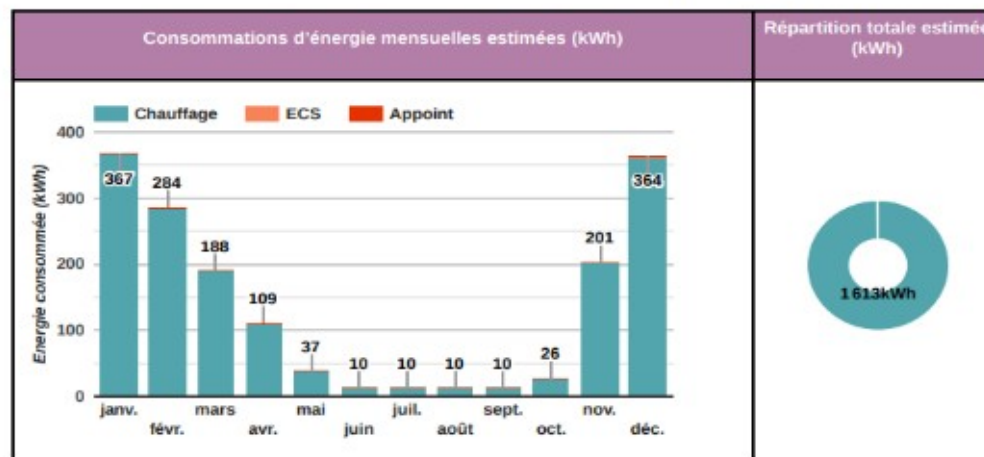

** Voir conditions en page 1 du présent document