

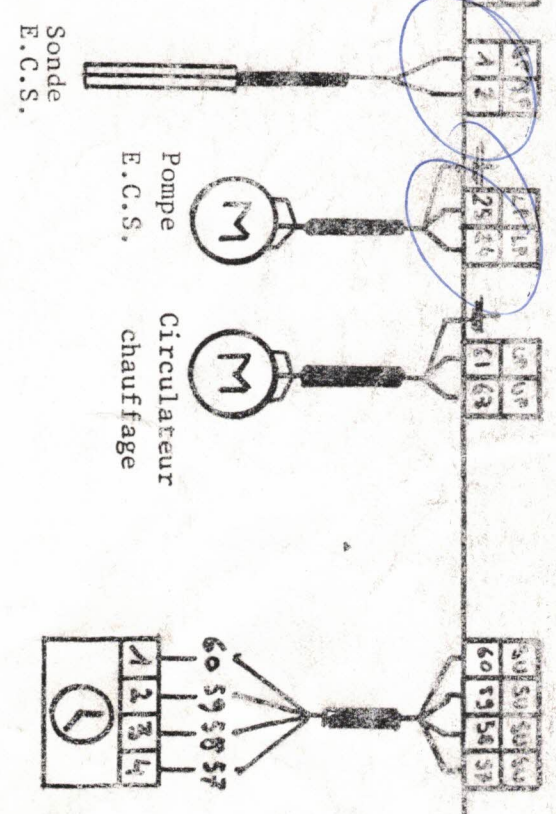
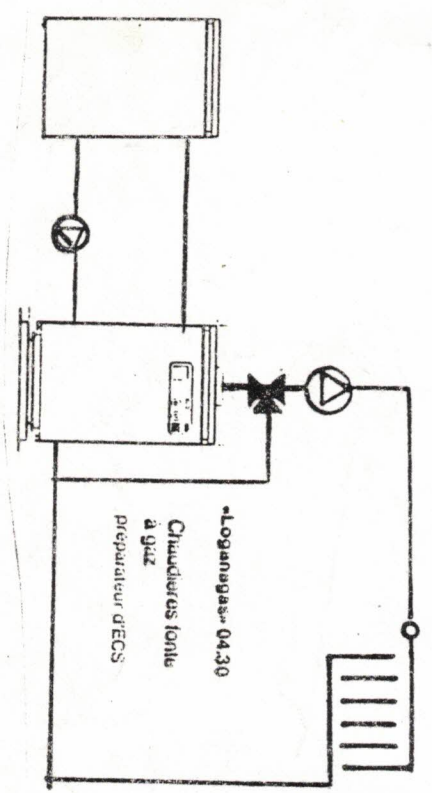


ACCORDÉMENT ELECTRIQUE

Economie d'Énergie
10/10/85
Buderus

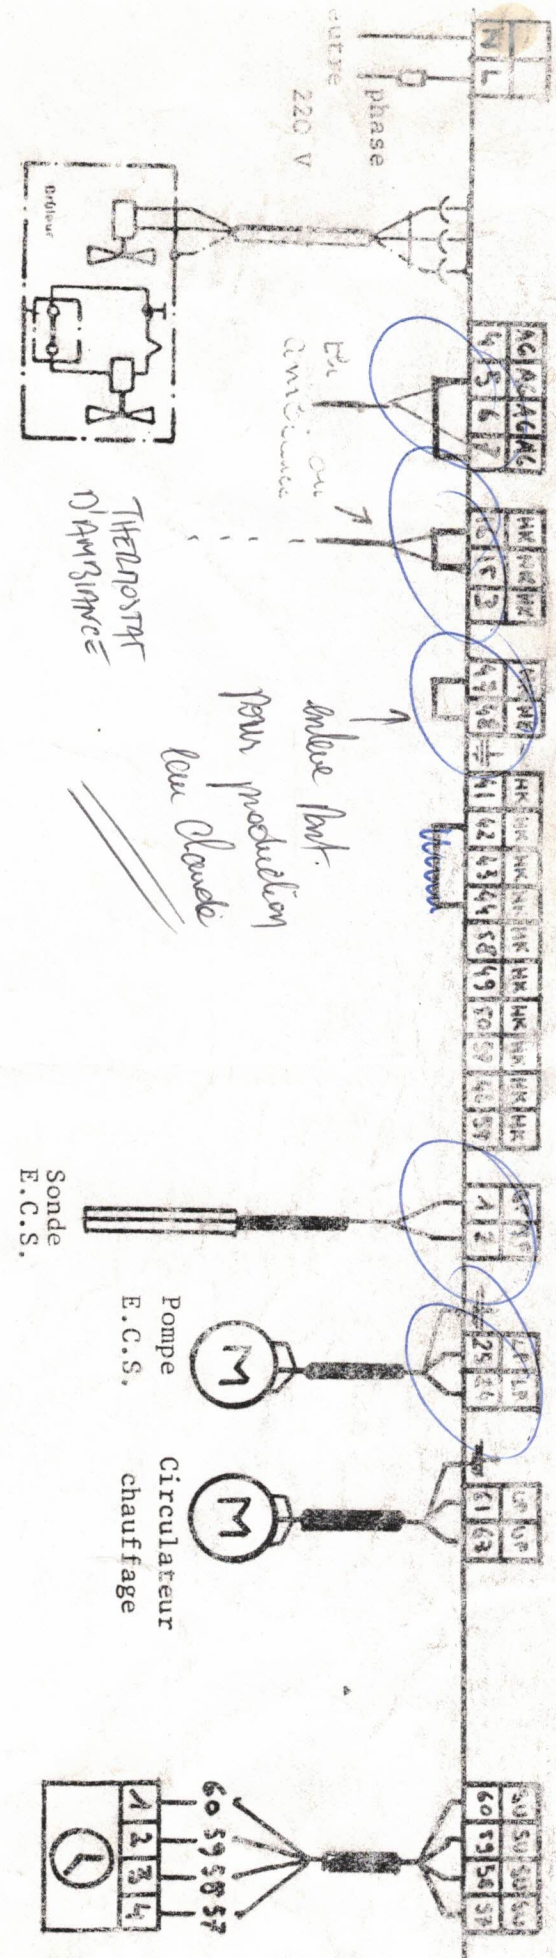

- 1.0 -> interrupteur service
- 1.1 -> interrupteur pour circulateur du chauffage
- 1.2 -> inverseur de la pompe
- 1.3 -> capteur de température réglable jusqu'à 90°C
- 1.4 -> capteur de température réglable jusqu'à 60°C
- 1.5 -> interrupteur à l'arrêt pour abaissement de la température
- 1.6 -> interrupteur service ballon ECS
- 1.7 -> inverseur de la pompe
- 1.8 -> interrupteur service ballon ECS

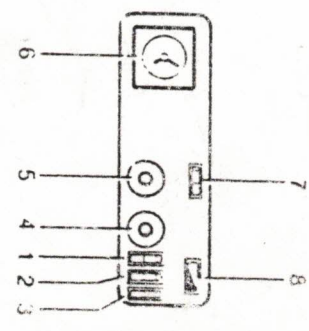

LOGANAGAS 04/30
AVEC BALLON ECS
TABLEAU:GAW006B 008B