



- I -

Local simple




30°

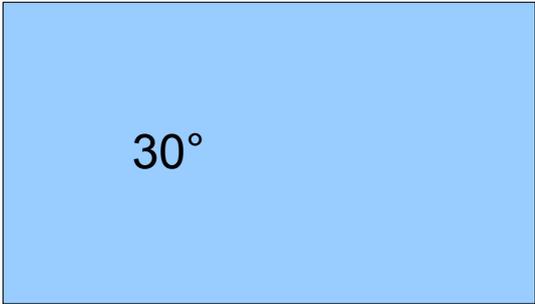


- II -

Local avec Velux




30°

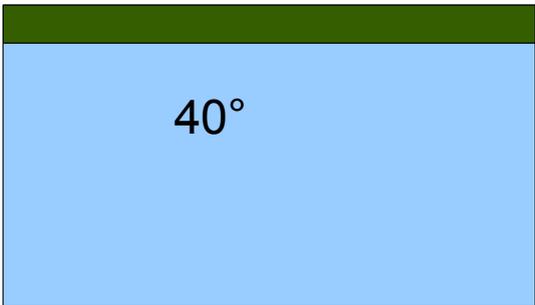


- III -

Local avec lentille
De Fresnel



30°

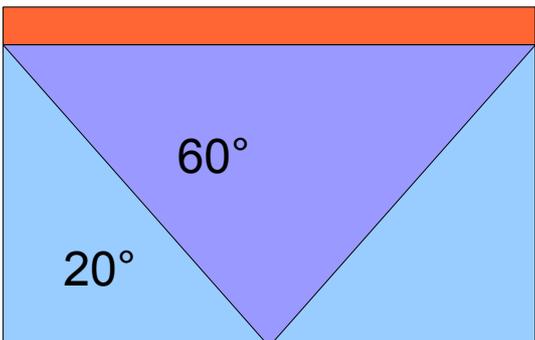


Concentration de la chaleur :

Une partie de l'air est à 60°
L'autre est plus froide (20°)


- IV -

Suppression de l'air froid (20°) par un système de ventilation

Cet air est évacué est remplacé par l'air ambiant.



Local avec lentille
De Fresnel

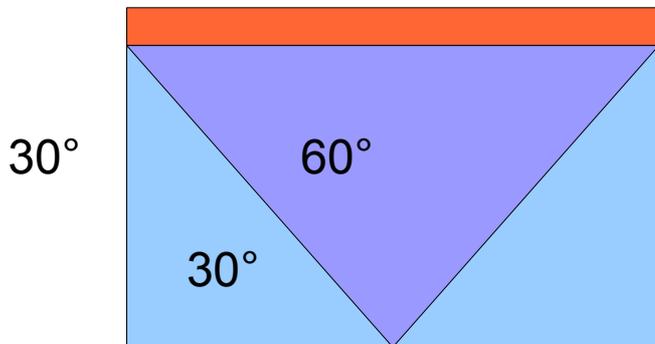

L'air ambiant a remplacé l'air froid.

Température intérieure : $60^{\circ} + 30^{\circ}$

Moyenne : 45°

Supérieur à la température avec Velux (40°)